




PROFIL TRANSVESAL 1-1 PE TRASEUL DRUMULUI NATIONAL DN 15D

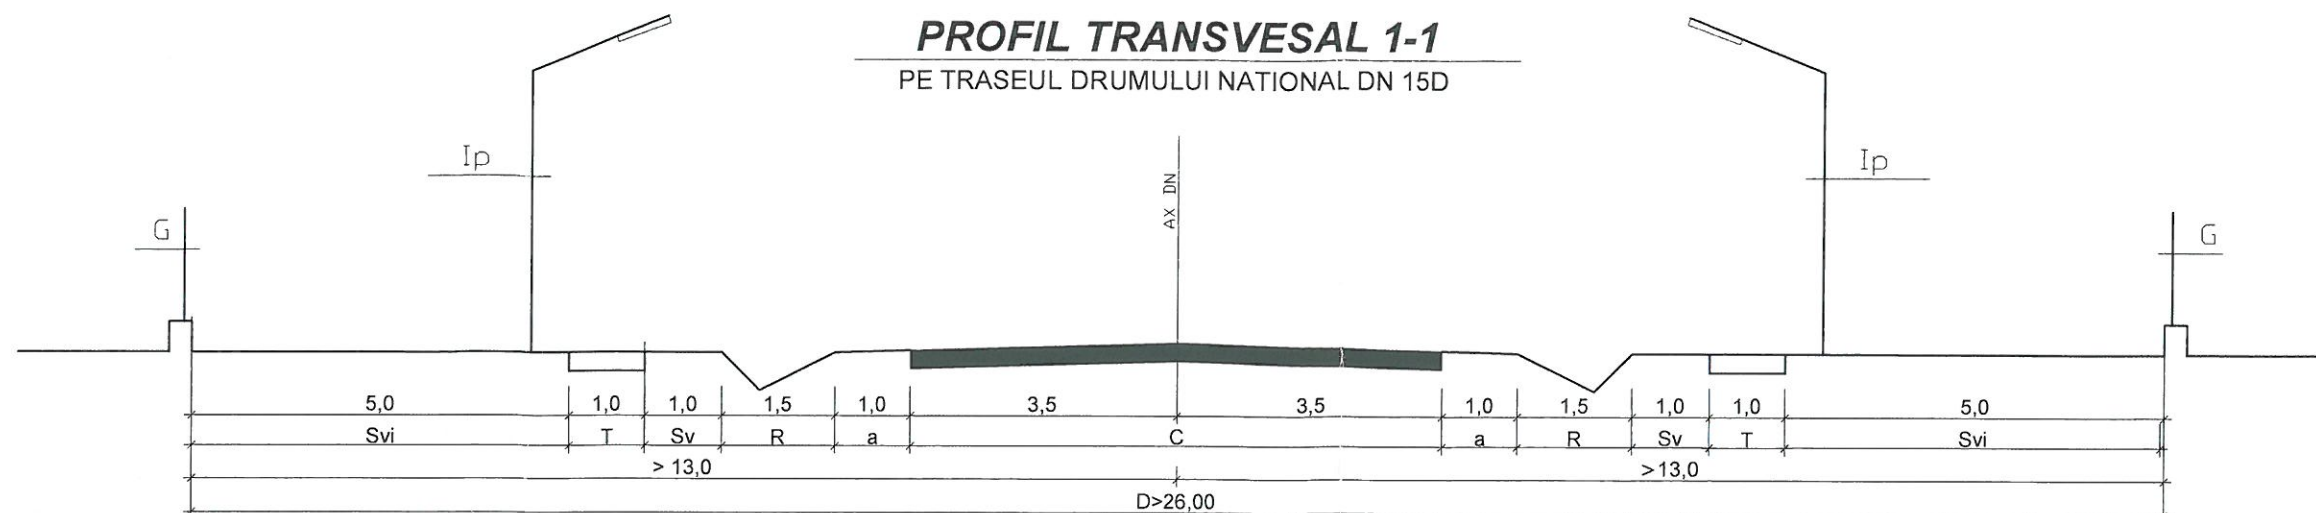


PROFIL TRANSVESAL 2-2 PE TRASEUL DRUMULUI JUDETEAN DJ 157A ÎN INTRAVILAN

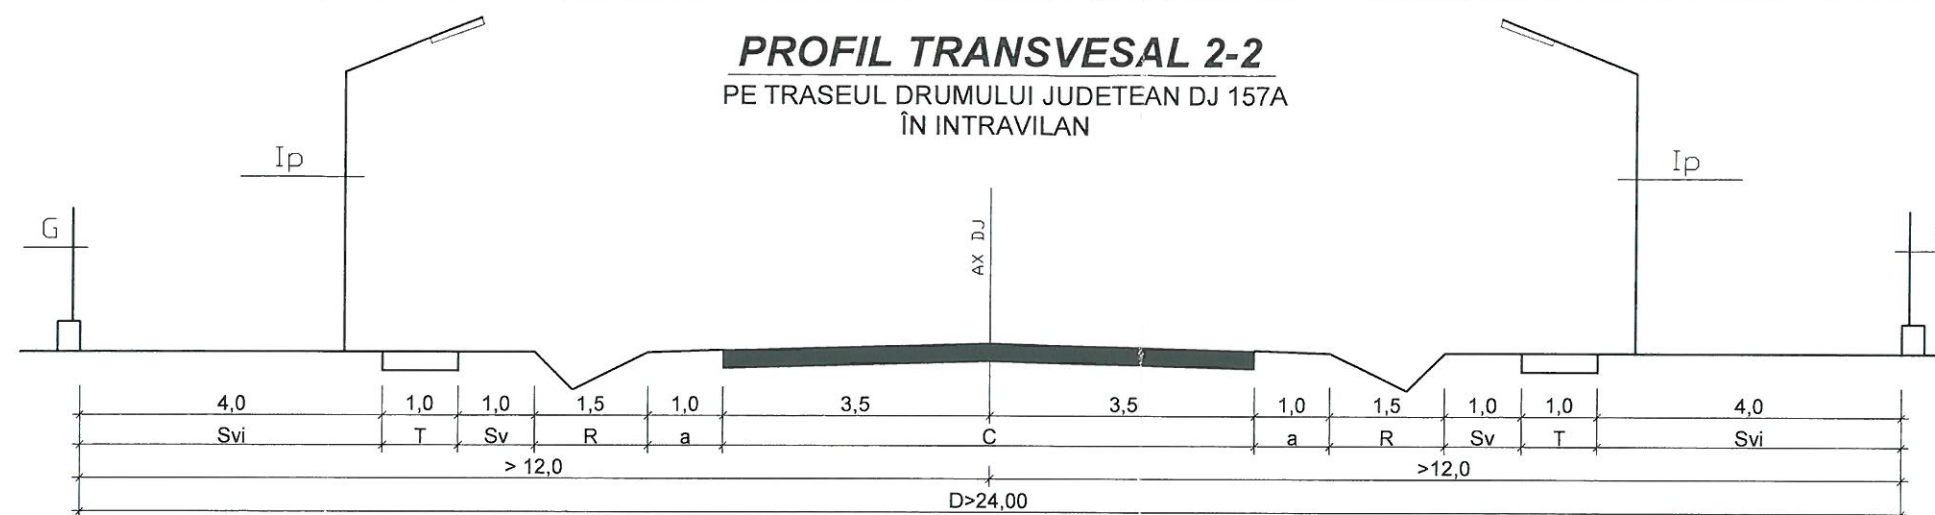

PROFIL TRANSVESAL 3-3 PE TRASEUL DRUMURILOR COMUNALE DC31, DC49, DC54, 55, DC93 ÎN INTRAVILAN

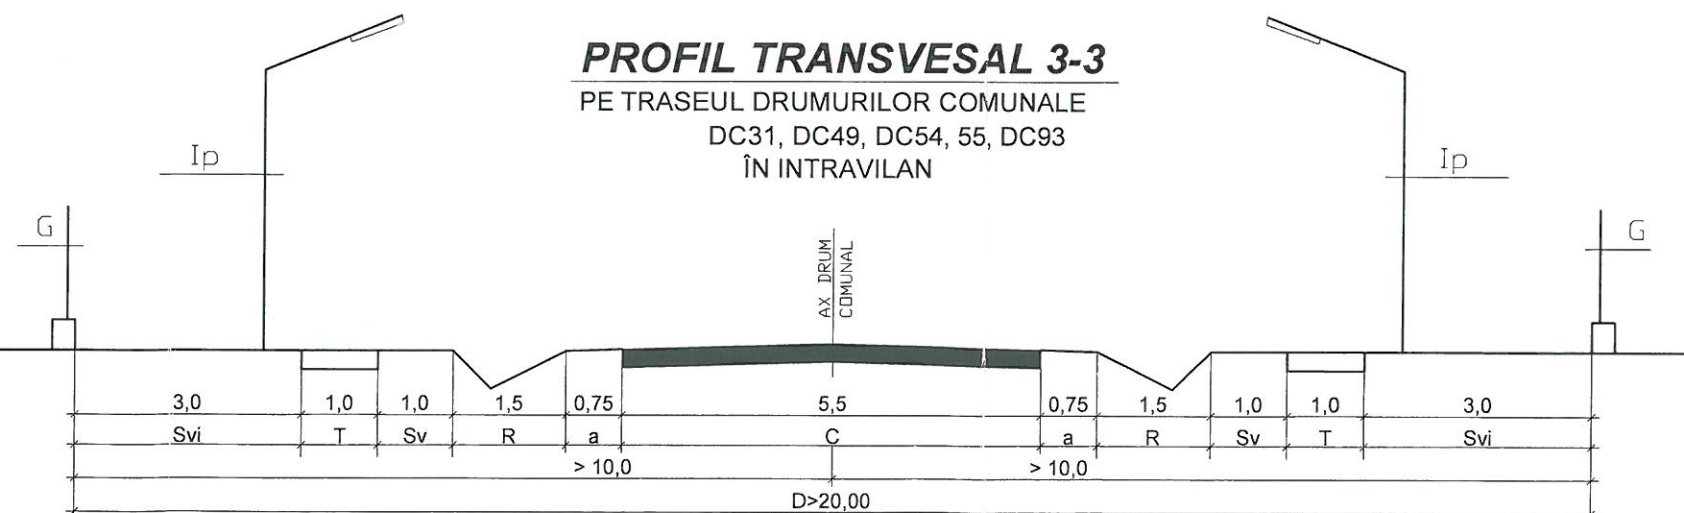

PROFIL TRANSVESAL 4-4 PE TRASEUL STRAZILOR DE CATEGORIA A IV

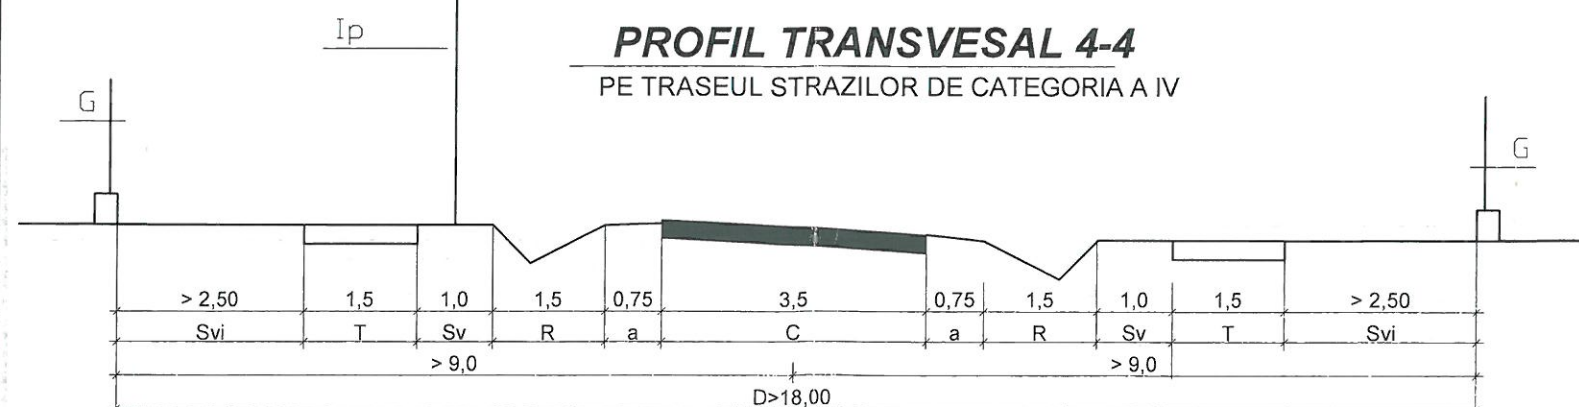

LEGENDA

- C - Partea carosabila
- a - acostament
- R - rigola
- Sv - Spatiu verde (retele electrice si telefonie)
- T - Trotuar
- Svi - Spatiu verde (retele apa, canalizare, gaze)
- Ip - Iluminat public
- G - Gard
- D - Distanța între garduri sau constructii conform O.G. 43/1997

ANEXA B1

INTELPROIECT SRL
PIATRA NEAMT-J27/1292/1994

PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DULCESTI, JUDETUL NEAMT

Pr. nr.
278/2005
P.U.G.


Proiectat ing. Atomulesei Gabriel
Desenat ing. Atomulesei Gabriel
Sef proiect arh. Ropotica Teodora
Director ing. Coman Stefan

Scara:
1 : 100

PROFILE STRADALE ÎN INTRAVILAN


PL.
D1

ELEMENTELE COMPONENTE ALE DRUMULUI PUBLIC

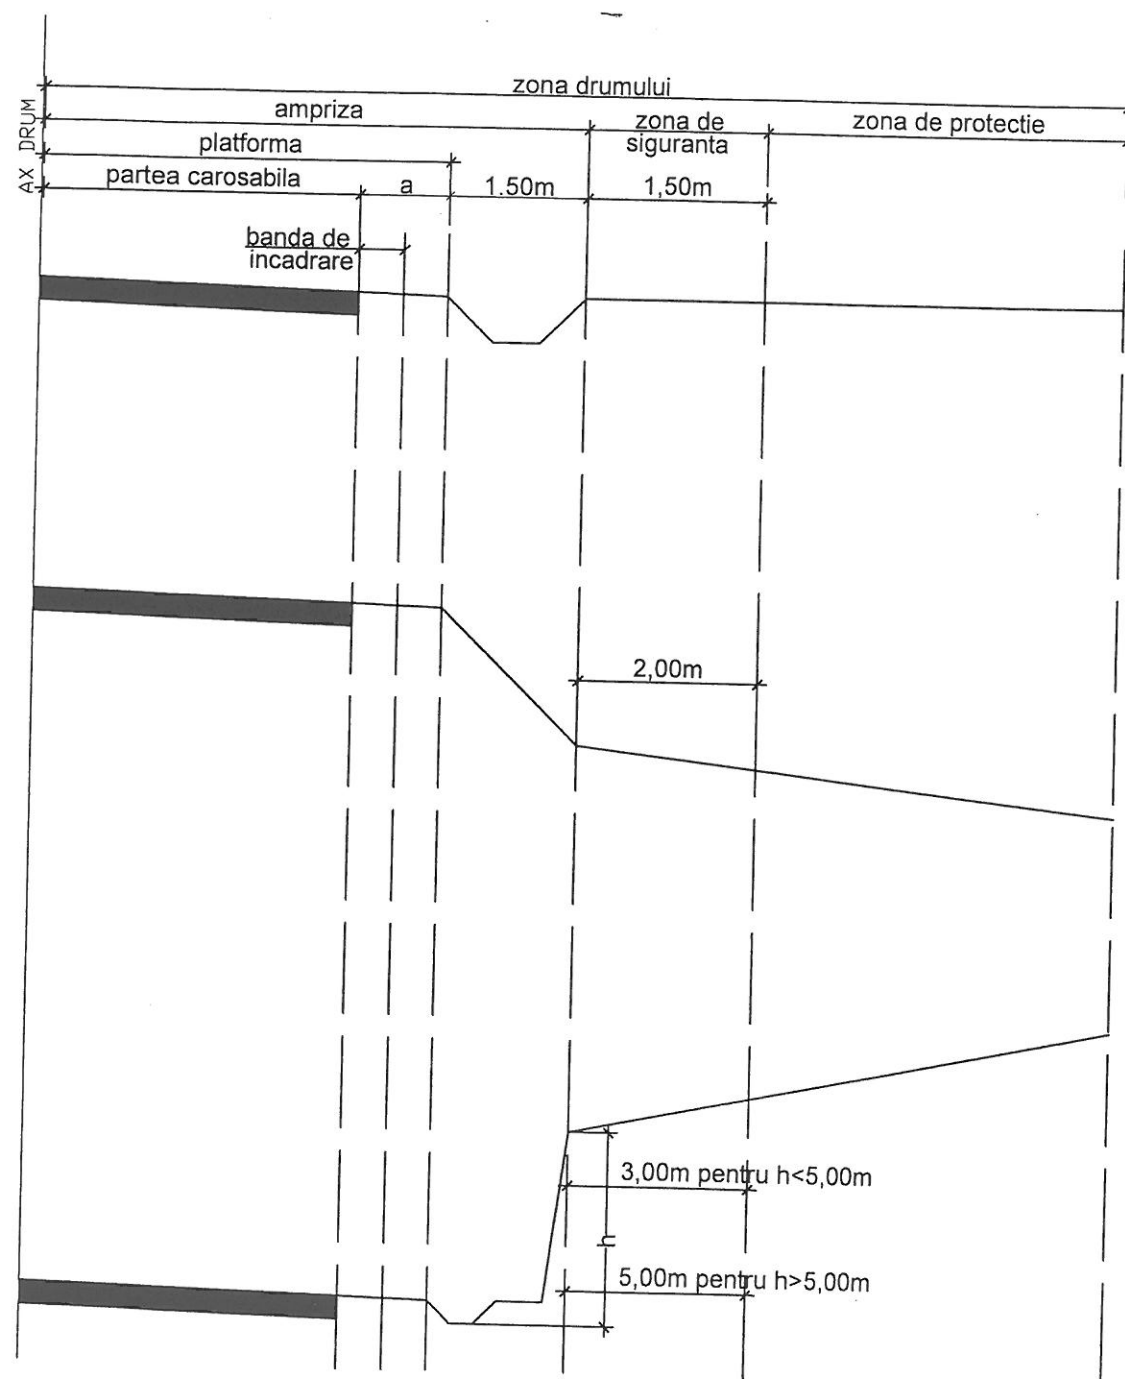

ANEXA B3


AMPLASAREA LUCRĂRILOR EDILITARE ÎN AMPRIZA STRĂZII
PE DOMENIUL PUBLIC

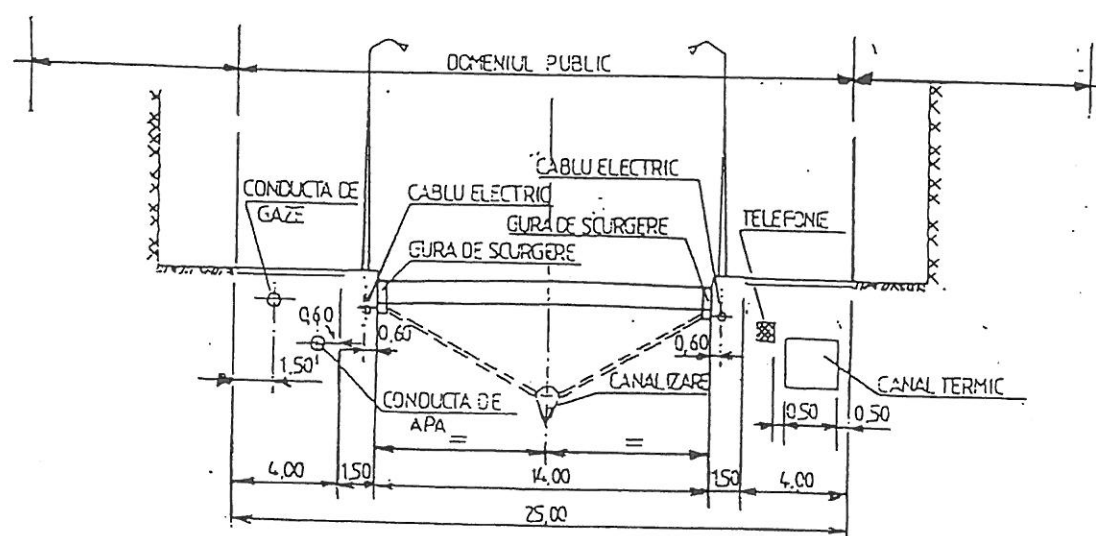

ANEXA B4

**TRAVERSĂRILE ȘI APROPIERILE LINIILOR ELECTRICE
FAȚĂ DE CLĂDIRI**

(Se citește împreună cu anexa B5)

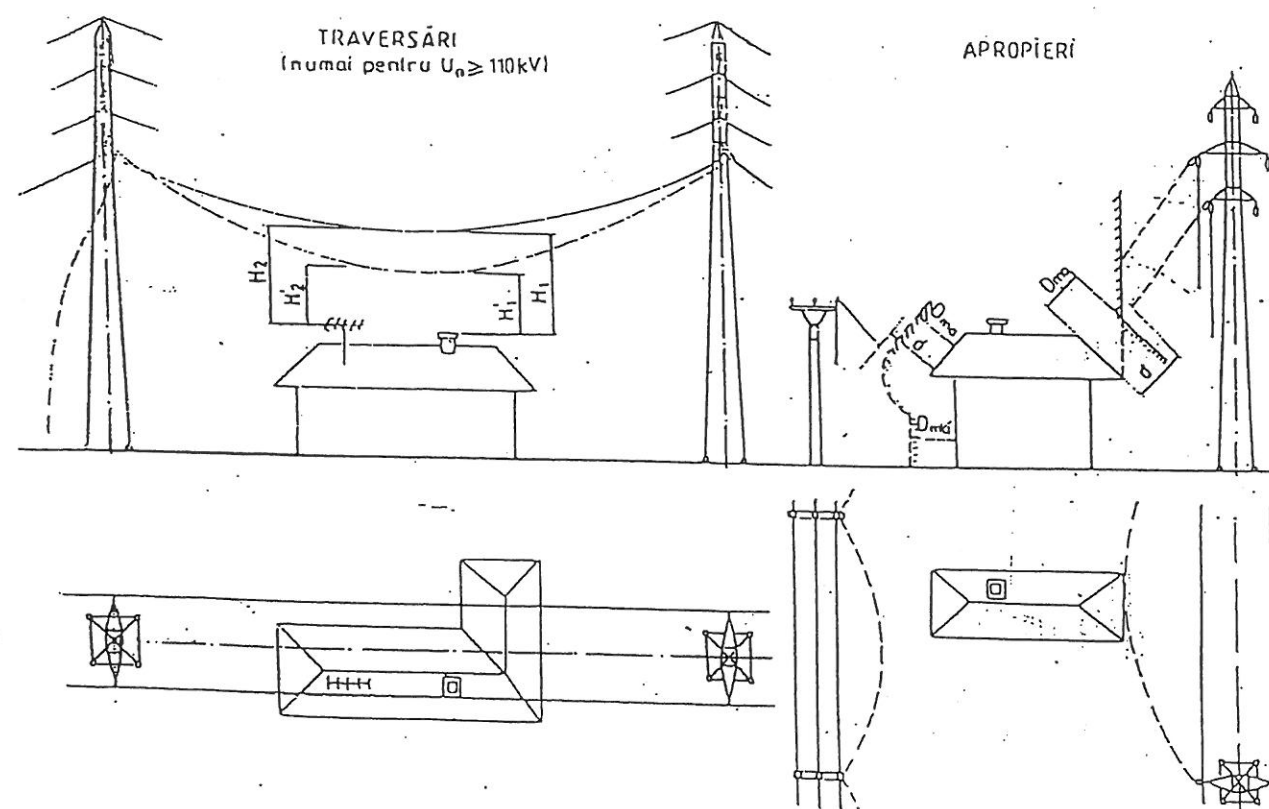

TRAVERSĂRILE ȘI APROPIERILE LINIILOR ELECTRICE FAȚĂ DE CLĂDIRI

(Se citește împreună cu anexa B4)

Tipuri clădiri	Tensiunea nominală a liniei	Măsuri de siguranță	Traversări (conf. pct. 11.8)					Apropieri		
			Distanță între conductorul LEA în orice poziție și orice parte a clădirii (m)							
				Condiții de calcul	Distanța până la:					
Simbol	Orice parte a clădirii	Simbol	Antena radio sau TV							
Clădiri locuite	kv<Un<110kv	Se interzice trecerea LEA cu kv<Un<110kv peste clădiri locuite						Distanțe	Măsuri de siguranță	
	Un = 110 kv	La LEA:	Săgeată maximă	H ₁	4,00	H ₂	3,00			
		-Siguranța mărită conf. par. 10.2;	Ruperea unui conductor într-o deschidere vecină	H' ₁	3,00	H' ₂	2,00			
			-Lanțuri duble de izolatoare ¹⁾	Săgeată maximă	H ₁	5,00	H ₂	1,00		
		Un = 220 kv		Ruperea unui conductor într-o deschidere vecină	H' ₁	1,50	H' ₂	3,00		
	La clădiri:		Săgeată maximă	H ₁	7,00	H ₂	5,00			
			-Acoperișurile metalice se vor lega la pământ	Ruperea unui conductor într-o deschidere vecină	H' ₁	5,00	H' ₂	1,00		
	Un = 400 kv									Tensiunea nominală a liniei (kv)
	Clădiri nelocuite	Kv<Un<110kv	La LEA: - Nivelul de izolație mărit conf. tabelului 10.2) - Interzicerea înădriilor	Săgeata maximă	H ₁	3,00	-		1<Un<20 20<Un<110 Un = 220 Un = 400	Clădiri locuite
Un = 110 kv		Săgeata maximă		H ₁	3,00	-				
Un = 220 kv		Săgeata maximă		H ₁	4,00	-				
Un = 400 kv		Săgeata maximă		H ₁	6,00	-				